




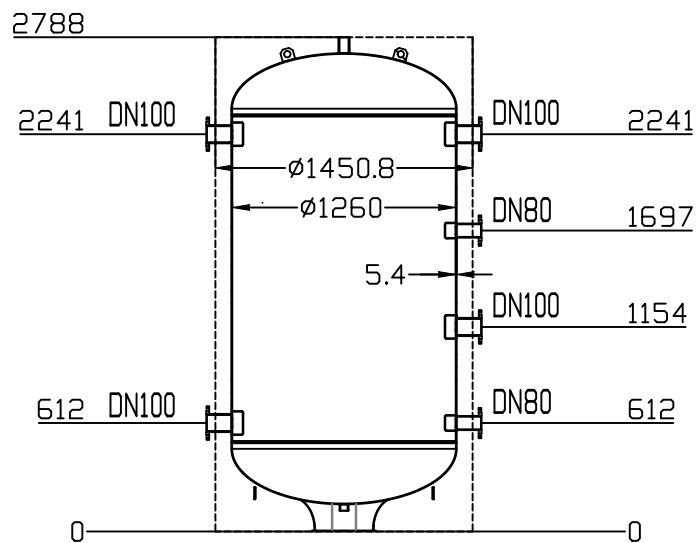

PRZEKRÓJ A-A

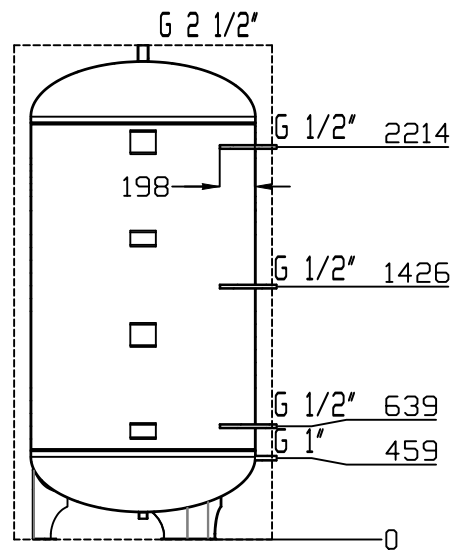

PRZEKRÓJ B-B

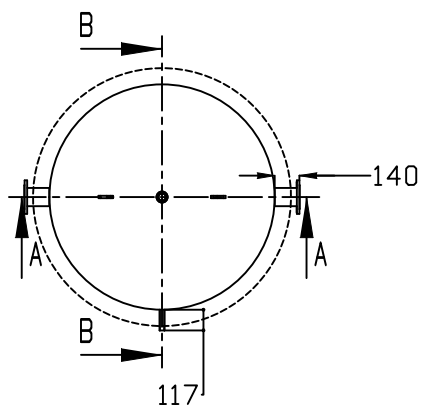

DIS 4000

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczu skay

Zmiany						Materiał		Clasz			
						Nazwa	BUFOR GRZEWICZY				
	Nr	Opis	Data	Nazwisko		DIS 4000					
	Proj./Spraw.	S.Tomaszewski	Podpis	Data							
Rysował	S.Tomaszewski		2016-04-14								
Zatwierdzi.											
					Nr rys.						
					Podziałka	1:25	Format	A4	Nr. Arkusza	1 z 1	