
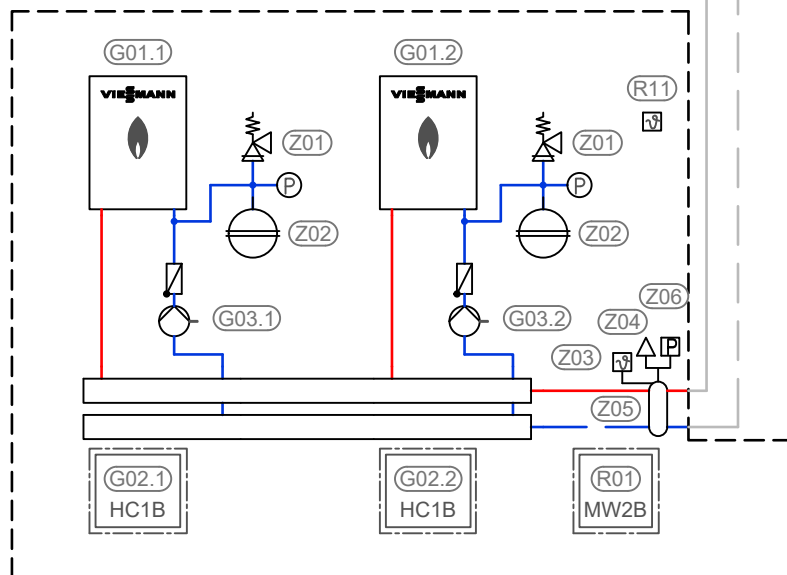


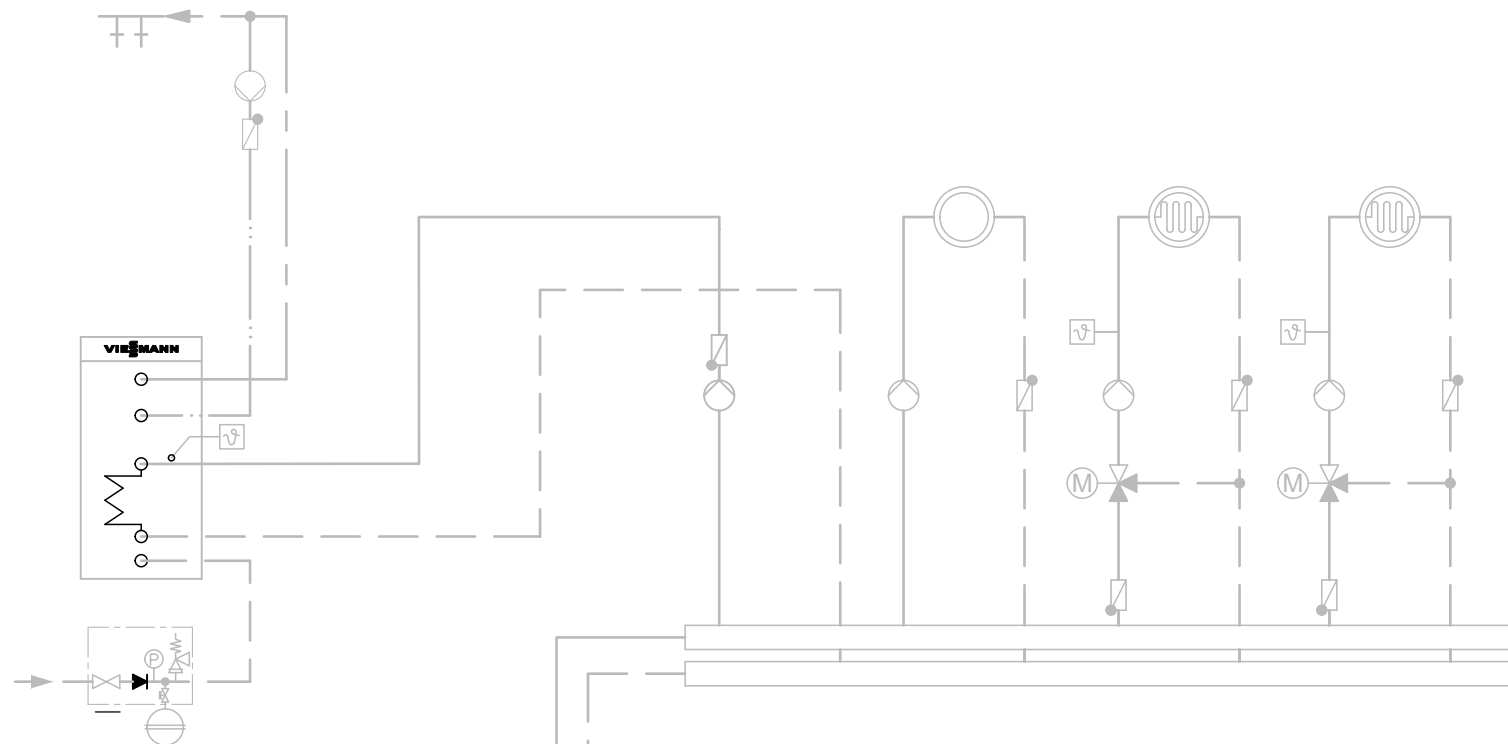

Ozn.	Pozycja
G01.X	Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200 W
R01	Regulator kaskadowy Vitotronic 300 K MW2B
G02.X	Regulator kotłowy Vitotronic 100 HC1B
G03.X	Pompa kotłowa
Z01	Zawór bezpieczeństwa
Z02	Naczynie wzbiorcze
Z03	Czujnik temp. sprężła
Z04	Odpowietrznik
Z05	Presostat - ogranicznik ciśnienia minimalnego
Z06	Sprężło hydrauliczne
R11	Czujnik temp. zewnętrznej