

Vitoligno 300-S Typ SH3

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji



Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

W przypadku pomp ciepła: Prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści.

Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej odłączyć ją od napięcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.


Przy pracach związanych z instalacją gazową zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

Po montażu sprawdzić gazoszczelność.

Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające jest zabroniona. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części przez tę firmę dopuszczone.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.

Wyszukiwanie części zużywających się

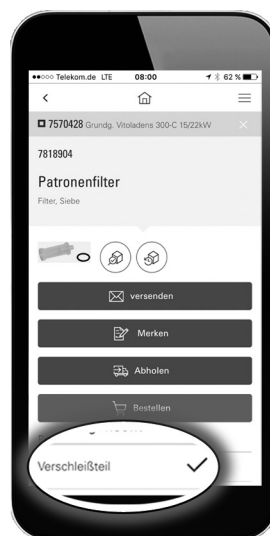

Części zużywające się potrzebne do konserwacji można wyszukać i zamówić bezpośrednio poprzez aplikację Części zamienne Viessmann.

Prace do wykonania

Czynność robocza	Wykonana
1. Kontrola szczelności i oporów mechanicznych mieszacza	☐
2. Kontrola osadzenia izolacji cieplnej	☐
3. Kontrola otworów nawiewnych w pomieszczeniu technicznym	☐
4. Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej	☐
5. Potwierdzanie konserwacji	☐
6. Przegląd prac konserwacyjnych i wykonywanych podczas czyszczenia	☐
7. Czyszczenie wentylatora spalin	☐
8. Czyszczenie sondy lambda	☐
9. Kontrola uszczelek	☐
10. Pokrywa komory wsadowej, drzwiczki wyczystkowe i drzwiczki popielnika kontrola uszczelnienia	☐
11. Konserwacja i kontrola działania termicznego zaworu bezpieczeństwa	☐
12. Kontrola otworów nawiewnych w kotłowni	☐
13. Czyszczenie komory spalania	☐
14. Czyszczenie komory wsadowej	☐
15. Czyszczenie wymiennika ciepła	☐
16. Czyszczenie klap regulacyjnych powietrza	☐
17. Czyszczenie elementu zapłonowego	☐
18. Czyszczenie tulei zanurzeniowej czujnika temperatury spalin	☐
19. Kontrola naczynia wzbiorczego i ciśnienia w instalacji	☐
20. Kontrola ciśnienia tłoczenia	☐
21. Czyszczenie rury spalin	☐
22. Sprawdzić szczelność rury spalin, ew. uszczelnić	☐
23. Kontrola działania i ustawianie ogranicznika ciągu	☐
24. Usuwanie popiołu lotnego z komina	☐
25. Kontrola wszystkich przełączników pozycyjnych	☐
26. Wymiana baterii w regulatorze	☐
27. Pomiar emisji	☐
28. Eksploatacja próbna	☐

Viessmann Sp. z o.o.
 ul. Gen. Ziętka 126
 41 - 400 Mysłowice
 tel.: (801) 0801 24
 (32) 22 20 330
 mail: serwis@viessmann.pl
 www.viessmann.pl